



SPOSÓB ZABEZPIECZENIA
ISTNIEJĄCEGO KABLA

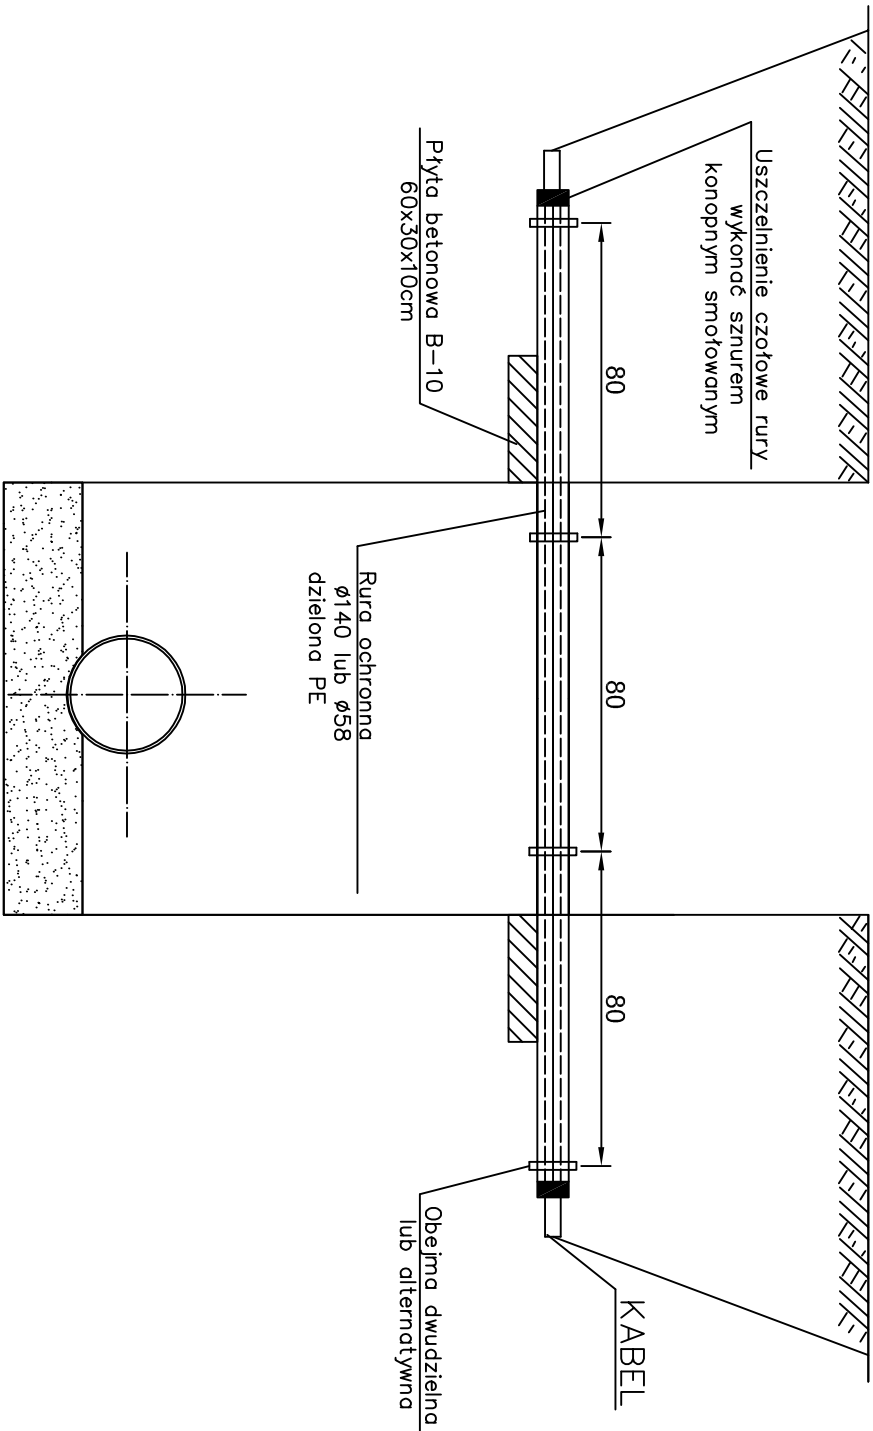

SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEGO RUROCIĄGU
Z RUROCIĄGIEM ISTNIEJĄCYM

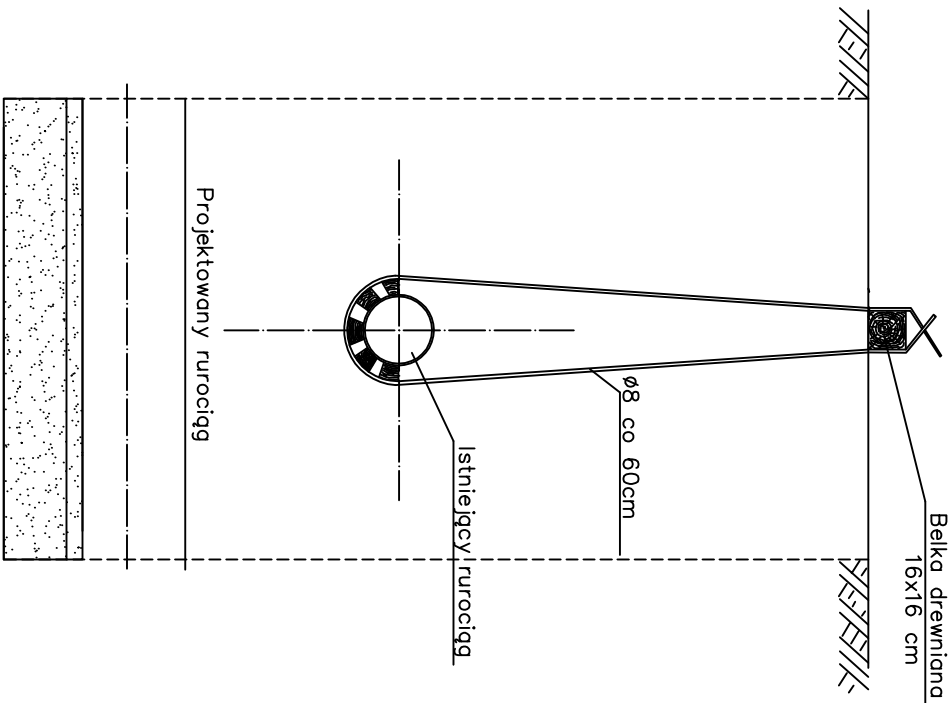

UWAGA:

Zasypkę wykopu do wysokości istniejącego rurociągu lub kabla należy wykonać gruntem sypkim (piaskiem) zagęszczonym do 95% wskaźnika Proctora

Nazwa rysunku: ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA W WYKOPACH					Nr rysunku: 7
Objekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej - Aglomeracja V etap					Skala: —
Projektant: mgr inż. D. ŚLIŹ	Specjalność: INSTAL.-INŻ.	Nr uprawnień: KL – 178/90	Podpis:	Data: 07.2022r.	Stadium: PB
Asystent: mgr inż. P. KRAJCARZ				07.2022r.	Etap: PROENCO
Świadczyciel: mgr inż. P. STRĄK	INSTAL.-INŻ.	SWK/0247/ PWBS/18		07.2022r.	ul. Warszawska 30/10 25–312 Kielce